


工事概要調書

工事名	札幌医科大学基礎医学研究棟個別冷暖房機更新工事
工事場所	札幌市中央区南1条西17丁目
概算工事費	21,000千円
工期	契約締結日の翌日～令和6年12月16日
分別解体	非該当
工事概要	<p>・基礎医学研究棟3階に設置されている水熱源ヒートポンプユニットを更新する。</p> <p>・水熱源ヒートポンプユニット 1999年設置 25年経過（耐用年数15年）</p> <p>・基礎医学研究棟（SRC・S造 15階建 20,575m³）</p>
主たる工種	管工事
船舶の使用	
本工事に係る設計委託業者	塚田設備管理（株）
同種・同規模工事	次のすべてに該当する工事
① 発注者	国、地方公共団体、建設業法施行令第27条の13に規定する公共法人、建設業法施行規則第18条に定める法人、国家公務員共済組合、地方職員共済組合、公立学校共済組合
② 構造	非木造
③ 請負金額	2,500万円以上
④ 種類	新築、改築又は改修工事に伴う管工事

注 項目及び内容については、適宜、追加・削除すること。

工事概要図

工事名	札幌医科大学基礎医学研究棟個別冷暖房機更新工事
-----	-------------------------

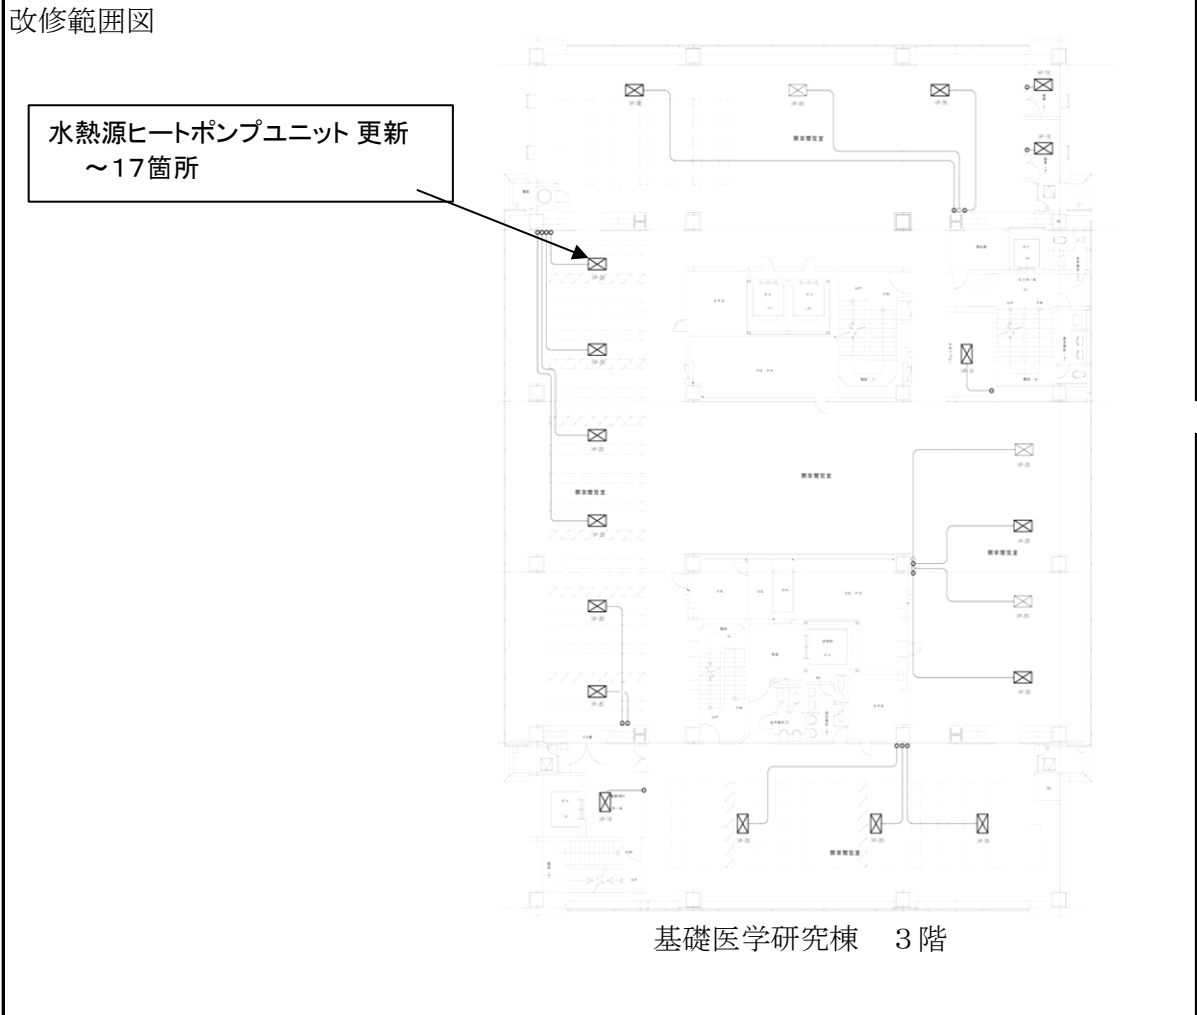

工事概要図

I 工事概要

- 1 工事名 札幌医科大学基礎医学研究棟個別冷暖房機更新工事
- 2 工事場所 札幌市中央区南1条西17丁目
- 3 建物概要 ・基礎医学研究棟(SRC・S造 15階建 20,575m³)
- 4 工事内容 ・基礎医学研究棟3階に設置されている
水熱源ヒートポンプユニットを更新する。
- 5 工期 契約締結日の翌日～令和6年12月16日

II 配置図



札幌医科大学基礎医学研究棟個別冷暖房機更新工事



水熱源ヒートポンプユニット

- ・基礎医学研究棟3階に設置されている
水熱源ヒートポンプユニットを更新する。

※水熱源ヒートポンプユニット 1999年設置 25年経過(耐用年数15年)